


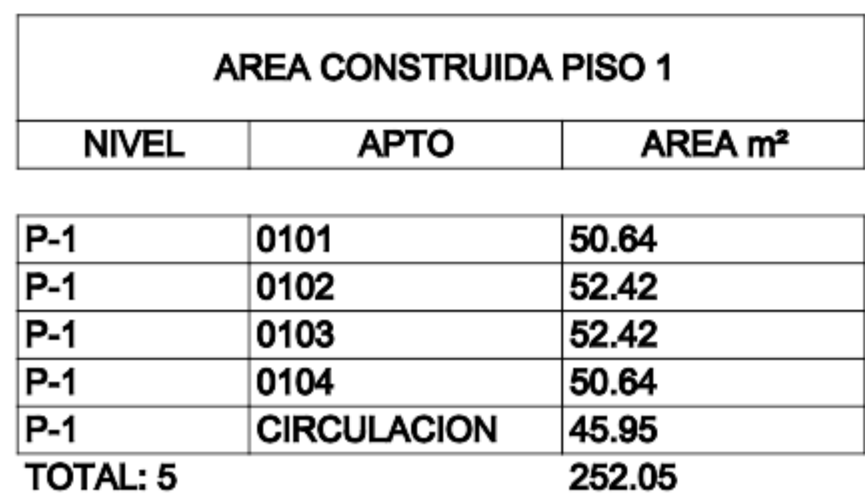

CIRCULACIÓN
45.95

0104
50.64

0103
52.42

0102
52.42

0101
50.64

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores
60 m.