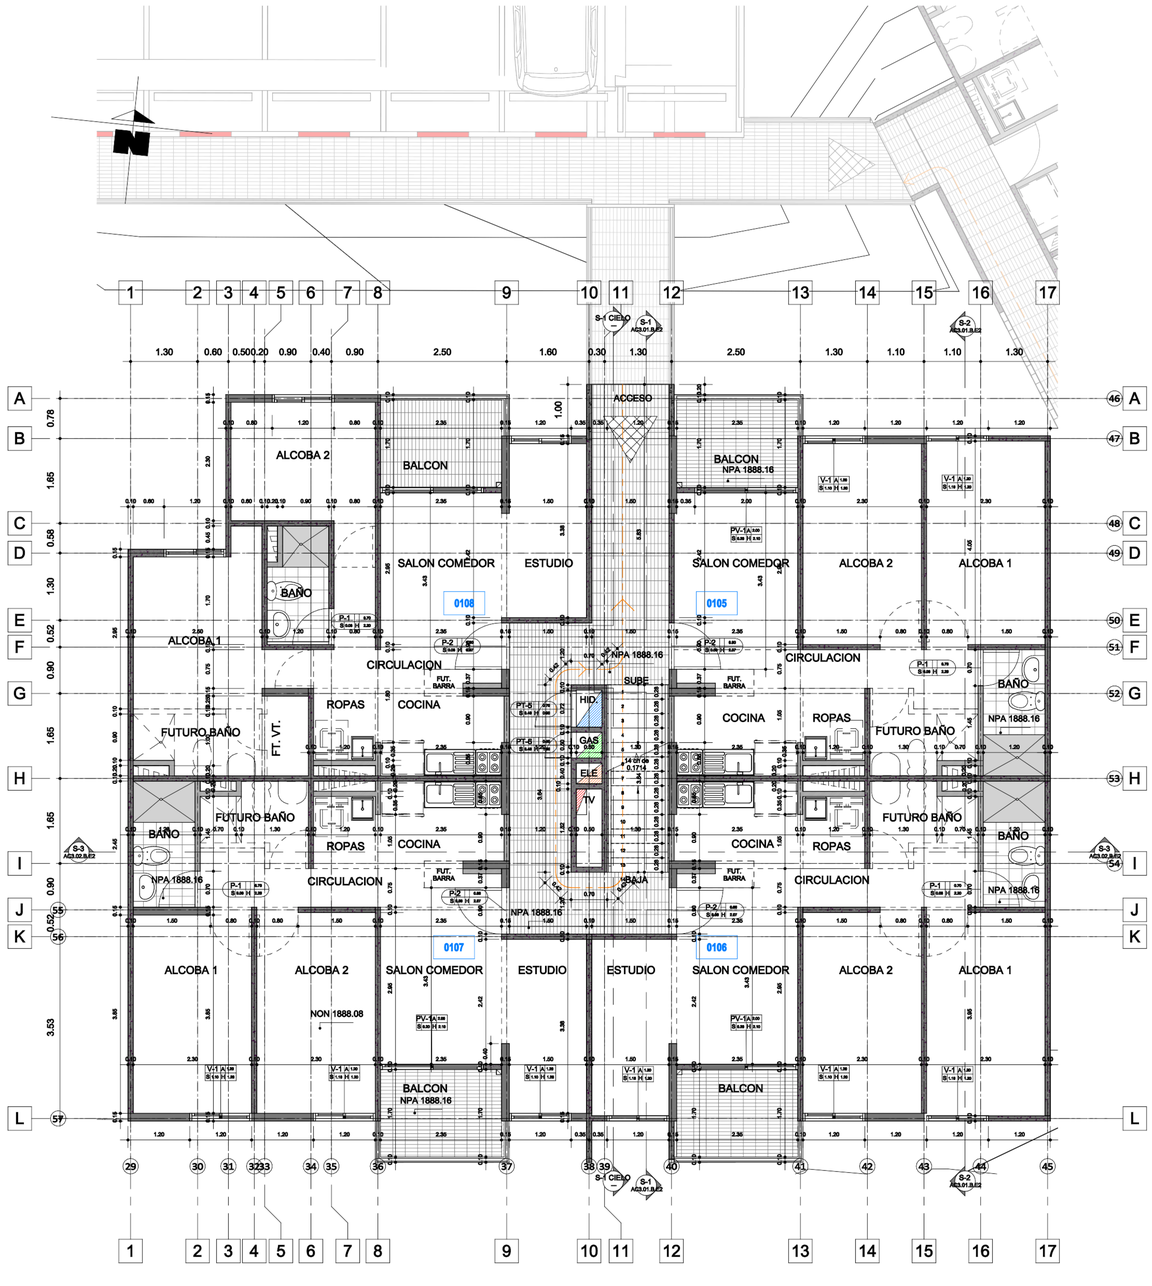

PLANTA PISO 1 ACCESO

1 : 50



AREA CONSTRUIDA PISO 1		
NIVEL	APTO	AREA m²
P-1	0105	50.92
P-1	0106	56.55
P-1	0107	56.55
P-1	0108	54.74
P-1	CIRCULACION	24.44
TOTAL PISO: 5		243.19

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	5.83
PISO 2	10.36
PISO 3	10.36
PISO 4	10.36
PISO 5	20.91
TOTAL	57.82

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	10.36
PISO 99	10.36
PISO 98	10.36
PISO 97	21.01
TOTAL	52.09

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
RESIDENCIAL	18
PISO 1	12.15
PISO 2	12.15
PISO 3	12.15
PISO 4	12.15
PISO 5	12.15
TOTAL	60.75

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
PISO 99	12.15
PISO 98	12.15
PISO 97	12.15
TOTAL	36.45

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores 60 m.

ARQUITECTO RESPONSABLE:

MATRÍCULA :

MURO S Y TECHOS
INGENIEROS ARQUITECTOS
Calle 18 Bis # 41 A4 140
Teléfono : 352 03 63
MEDELLIN

7/11/2023 4:26:50 PM

ARCHIVO:

FECHA: 2022 08 / 12

ESCALA: As Indicated

PROYECTO: DISEÑO MYT

DIBUJÓ: DISEÑO MYT

DESCRIPCIÓN:

FECHA | N°

CONTIENE: PLANTA PISO 1

PROYECTO: VIVIENDAS VIS. TIPO B. TORRE DE 4 APTOS. POR PISO

CÓDIGO : 1 / 14

AC1.01.B.E2

EL PROYECTO CONTRAVÍA CON LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TITULAR J Y K DEL REGLAMENTO NSR-10.

EL PLANO Y SU CONTENIDO "TORRE-VIS-TIPO B.E1 PARA 2 ESQUINAS ...dwg" ES PROPIEDAD DE MUROS Y TECHOS S.A., ESTARÁ VIGILADO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 23 DE 1982, SOBRE DERECHOS DE AUTOR.