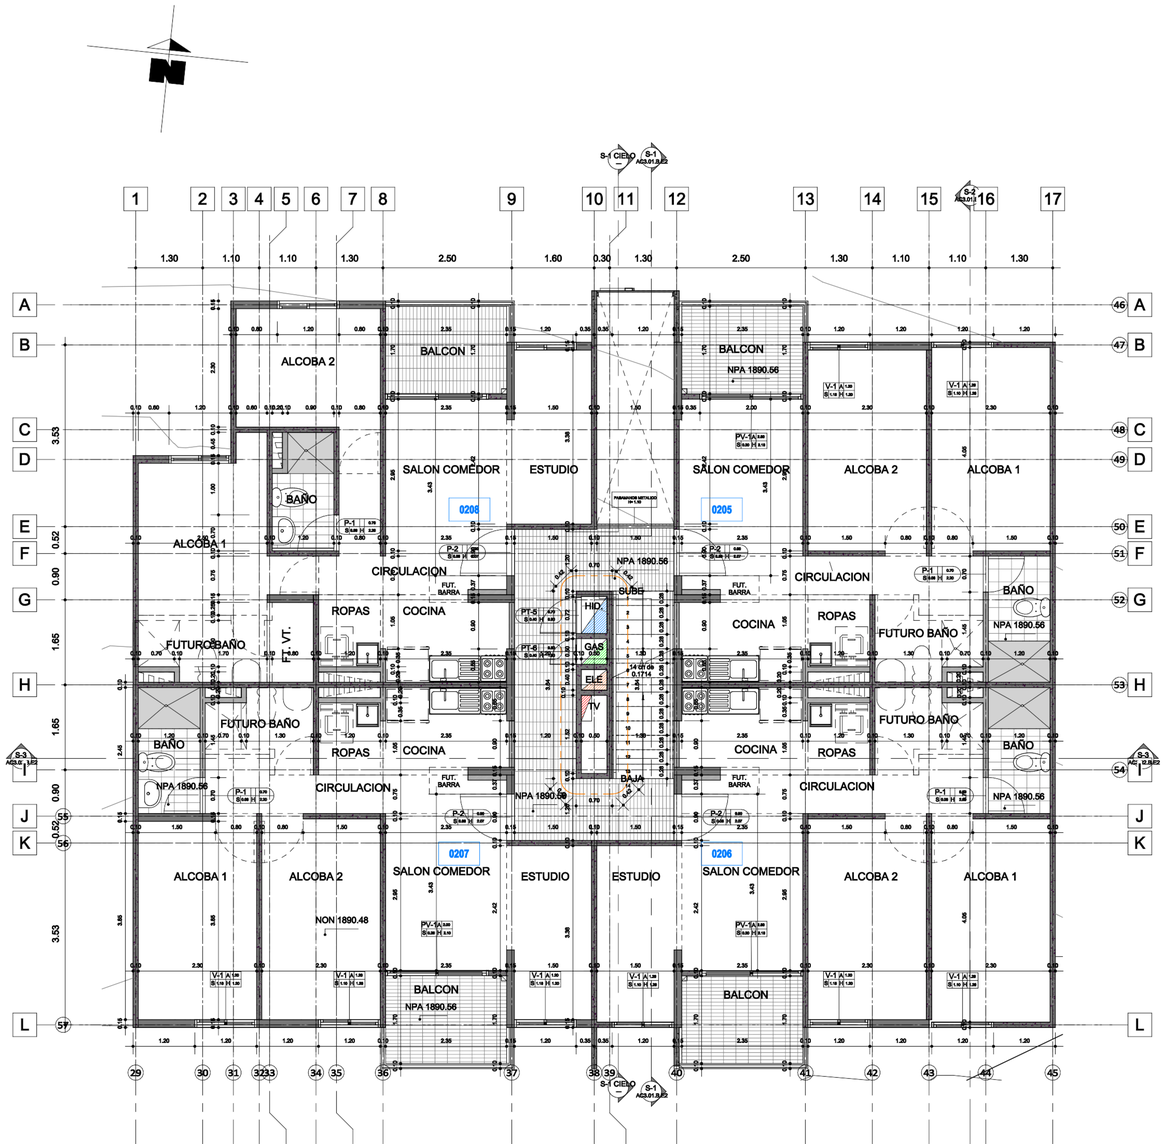

PLANTA PISO 2

1 : 50

AREA CONSTRUIDA PISO 2		
NIVEL	APTO	AREA m²
P-2	0205	50.92
P-2	0206	56.55
P-2	0207	56.55
P-2	0208	54.74
P-2	CIRCULACION	17.53
TOTAL PISO: 5		236.28

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	5.83
PISO 2	10.36
PISO 3	10.36
PISO 4	10.36
PISO 5	20.91
TOTAL	57.82

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	10.36
PISO 99	10.36
PISO 98	10.36
PISO 97	21.01
TOTAL	52.09

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
RESIDENCIAL	18
PISO 1	12.15
PISO 2	12.15
PISO 3	12.15
PISO 4	12.15
PISO 5	12.15
TOTAL	60.75

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
PISO 99	12.15
PISO 98	12.15
PISO 97	12.15
TOTAL	36.45

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores 60 m.



ARQUITECTO RESPONSABLE:

MATRÍCULA :

MURO S Y TECHOS
ARQUITECTOS - INGENIEROS - CONSTRUCTORES
Calle 18 Sur # 41 A4 - 149
Teléfono : 352 03 63
MEDELLIN

7/11/2023 4:26:56 PM

ARCHIVO:

FECHA: 2022 08 / 12

ESCALA: As Indicated

PROYECTO: DISEÑO MYT

DIBUJÓ: DISEÑO MYT

DESCRIPCIÓN:

FECHA | N°

CONTIENE: PLANTA PISO 2

PROYECTO: VIVIENDAS VIS. TIPO B. TORRE DE 4 APTOS. POR PISO

CÓDIGO : 2 / 14

AC1.02.B.E2

EL PROYECTO CONTARÁ CON LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÍTULOS J Y K DEL REGLAMENTO NSR-10.

EL PLANO Y EL CONTENIDO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO, ELÉCTRICO, SANITARIO, ESPECIALES,