


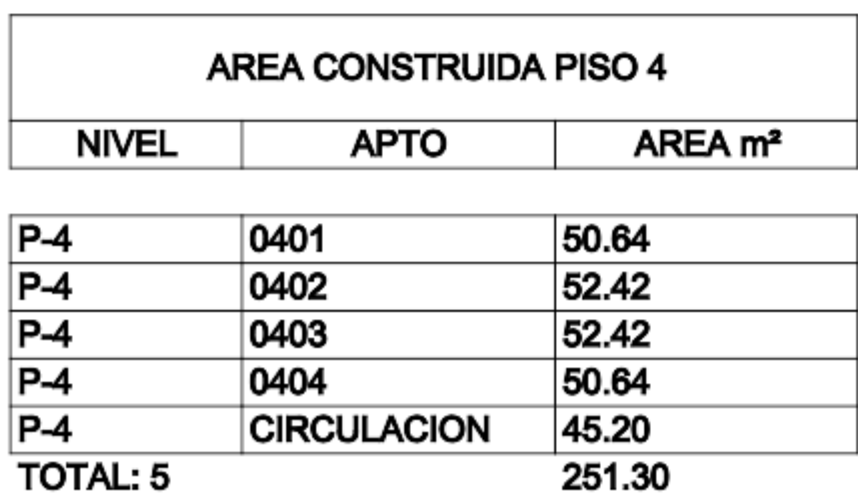

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores 60 m.

DESCRIPCION

CONTIENE:

PROYECTO:
VIVIENDAS VIS. TIPO
C. TORRE DE 4 APTOS.
POR PISO

CÓDIGO:	4
	14

AC1.04.C.E2