



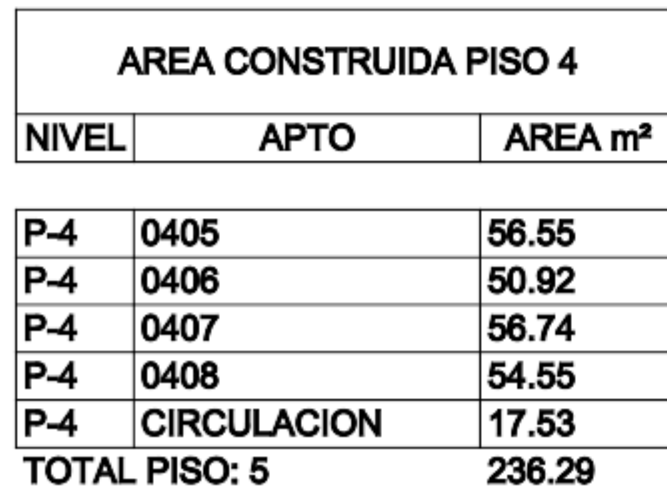

AREA CONSTRUIDA PISO 4		
NIVEL	APTO	AREA m²
P-4	0405	56.55
P-4	0406	50.92
P-4	0407	56.74
P-4	0408	54.55
P-4	CIRCULACION	17.53
TOTAL PISO: 5		236.29

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3-6.1 NSR-10		DISTANCIA DE RECORRIDO K.3-6.1 NSR-10	
PISO 1	5.83	PISO 1	10.36
PISO 2	10.36	PISO 99	10.36
PISO 3	10.36	PISO 98	10.36
PISO 4	10.36	PISO 97	21.01
PISO 5	20.91	TOTAL	52.09
TOTAL	57.82		

CARGA DE OCUPACION K.3-3.1 NSR-10		CARGA DE OCUPACION K.3-3.1 NSR-10	
RESIDENCIAL	18	PISO 99	12.15
PISO 1	12.15	PISO 98	12.15
PISO 2	12.15	PISO 97	12.15
PISO 3	12.15	TOTAL	36.45
PISO 4	12.15		
PISO 5	12.15		
TOTAL	60.75		

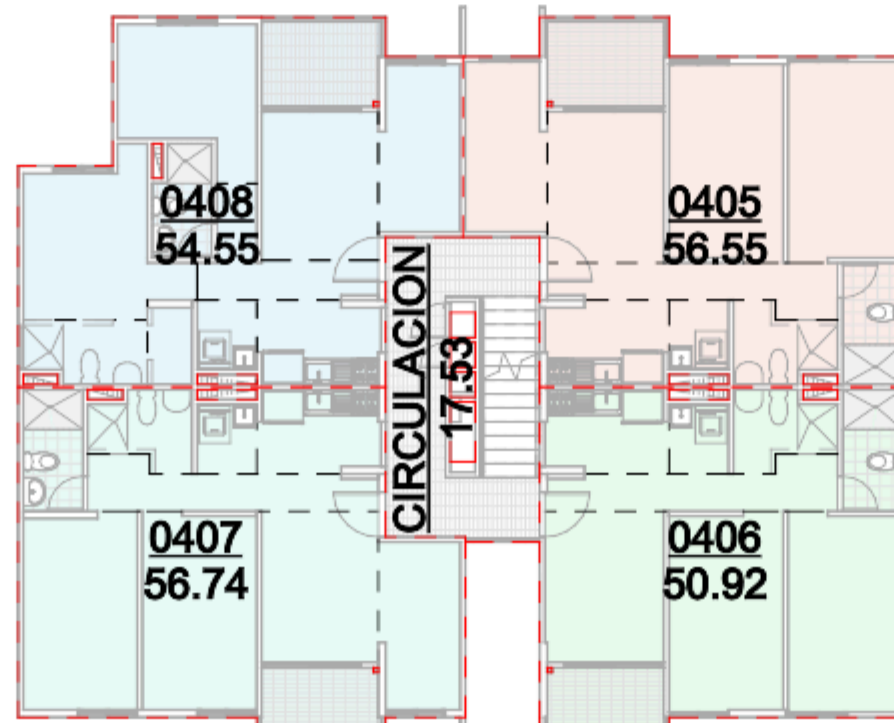

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios conforme a los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores 60 m.



PLANTA PISO 4
1 : 50

ARQUITECTO RESPONSABLE:
MATRÍCULA:

DESCRIPTION

FECHA	Nº
-------	----

CONTIENE:

PROYECTO:
VIVIENDAS VIS. TIPO B.
TORRE DE 4 APTOS.
POR PISO

CÓDIGO :

AC1.04.B.E2

**MUROS Y
TECHOS**
INGENIEROS ARQUITECTOS

Calle 18 Sur # 41 AA 149
Teléfono: 352 83 63
MEDELLÍN

ARCHIVO:	
FECHA:	2022/ 08 / 12
ESCALA:	As Indicated
PROYECTO:	DISEÑO MYT
DIBUJÓ:	DISEÑO MYT

PROYECTO CONTARÁ CON LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÍTULOS J Y K DEL REGLAMENTO MSR-10.

PROYECTO: VIVIENDA TORRE P	
CÓDIGO :	4 14
AC1.04.B.E2	