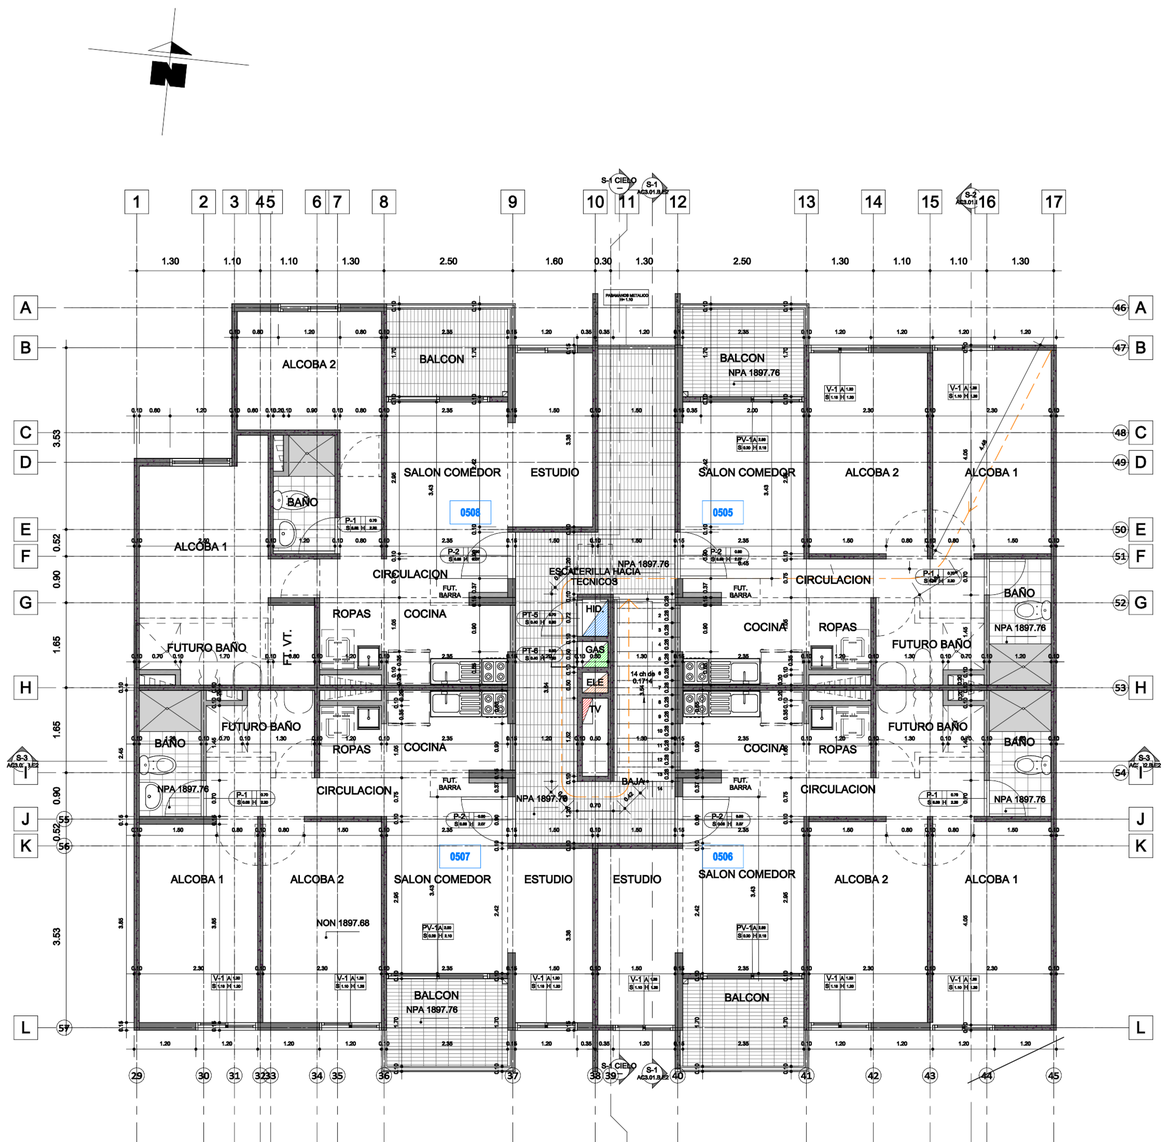

PLANTA PISO 5

1 : 50

AREA CONSTRUIDA PISO 5		
NIVEL	APTO	AREA m²
P-5	0505	50.92
P-5	0506	56.55
P-5	0507	56.55
P-5	0508	54.74
P-5	CIRCULACION	17.53
TOTAL PISO: 5		236.28

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	5.83
PISO 2	10.36
PISO 3	10.36
PISO 4	10.36
PISO 5	20.91
TOTAL	57.82

DISTANCIA DE RECORRIDO K.3.6-1 NSR-10	
PISO 1	10.36
PISO 99	10.36
PISO 98	10.36
PISO 97	21.01
TOTAL	52.09

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
RESIDENCIAL	18
PISO 1	12.15
PISO 2	12.15
PISO 3	12.15
PISO 4	12.15
PISO 5	12.15
TOTAL	60.75

CARGA DE OCUPACION K.3.3-1 NSR-10	
PISO 99	12.15
PISO 98	12.15
PISO 97	12.15
TOTAL	36.45

NOTA: Se dispondrá de sistemas y equipos para la detección y extinción de incendios con base en los requisitos del título J de NSR-10

NOTA: Distancia máx recorrido sin rociadores 60 m.



ARQUITECTO RESPONSABLE:

MATRÍCULA :

MURO Y TECHOS
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES
Calle 18 Bis # 41 A A 1-49
Teléfono : 352 03 03
MEDELLIN

7/11/2023 4:29:11 PM

ARCHIVO:

FECHA: 2022 08 / 12

ESCALA: As Indicated

PROYECTO: DISEÑO MYT

DIBUJO: DISEÑO MYT

DESCRIPCION:

FECHA: N°

CONTIENE: PLANTA PISO 5

PROYECTO: VIVIENDAS VIS. TIPO B. TORRE DE 4 APTOS. POR PISO

CÓDIGO : 5 / 14

AC1.05.B.E2

EL PROYECTO CONTARÁ CON LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TITULOS J Y K DEL REGLAMENTO NSR-10.

TORRE VIS-TIPO B.E.T1 / APA-ESCALINAS .rar